

RAPPORTO DI PROVA

124954 / 1

Ricevimento campione: 19-01-11

Esecuzione prova: 01-03-11

Emissione rapporto: 10-03-11


Denominaz. campione: NL OKOUME 14 mm, 7 strati.

S.I.P.A. S.P.A.
VIA ASTI 87
14053 CANELLI (AT)
ITALIA

Resistenza incollaggio AW100 DIN 68705/81, DIN 53255/64

Tipo di sollecitazione: test al coltello
Spessore delle provette: 14 mm
Numero degli strati: 7
Specie legnosa: NL okoume

Condizionamento:
- 4 ore in acqua bollente
- 16/20 ore in stufa a $60 \pm 2^\circ\text{C}$
- 4 ore in acqua bollente
- 2/3 ore in acqua a $20 \pm 5^\circ\text{C}$

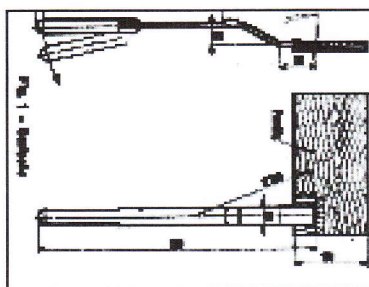

Modalità di prova:

Dopo il condizionamento sopra previsto, le provette, desunte da elementi forniti dal richiedente, vengono sollecitate tra le linee collanti tramite apposito scalpello, fino ad ottenere il distacco forzato degli strati costituenti le provette stesse.

Al grado di sfibratura di legno, viene attribuita infine una scala di valutazione.

Valutazione del grado di incollaggio:

1=ottimo 2=buono
3=sufficiente 4=insufficiente

Risultati della prova:

Provetta n°	Osservazioni dopo il condizionamento	Grado di incollaggio delle giunte						
1	nessun scollaggio spontaneo	2	1	1	1	1	1	3
2	nessun scollaggio spontaneo	3	1	1	1	1	1	3
3	nessun scollaggio spontaneo	2	1	1	1	1	1	3
4	nessun scollaggio spontaneo	2	1	1	1	1	1	2
5	nessun scollaggio spontaneo	3	1	1	1	1	1	3
6	nessun scollaggio spontaneo	3	1	1	1	1	1	3
7	nessun scollaggio spontaneo	2	1	1	1	1	1	2
8	nessun scollaggio spontaneo	2	1	1	1	1	1	2
9	nessun scollaggio spontaneo	3	1	1	1	1	1	3
10	nessun scollaggio spontaneo	3	1	1	1	1	1	2

Valore medio 2 incollaggio buono

Il responsabile di reparto
Ing. Paolo Tirelli

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon